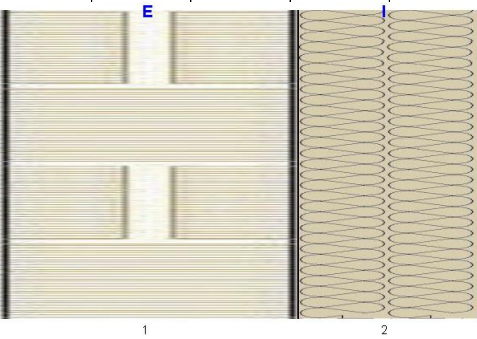
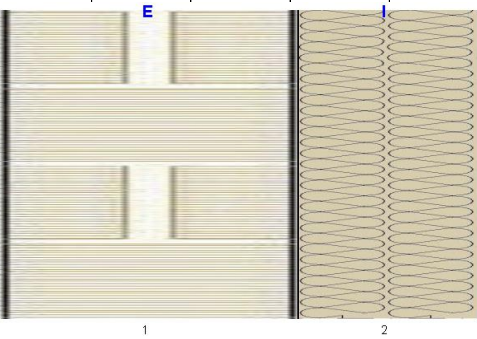
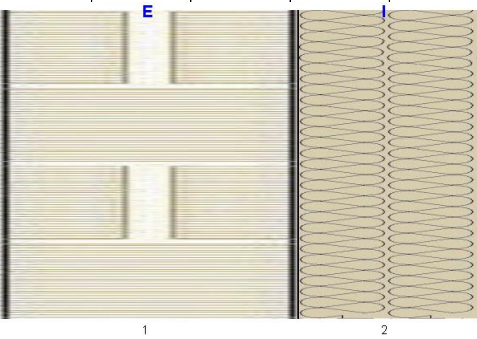
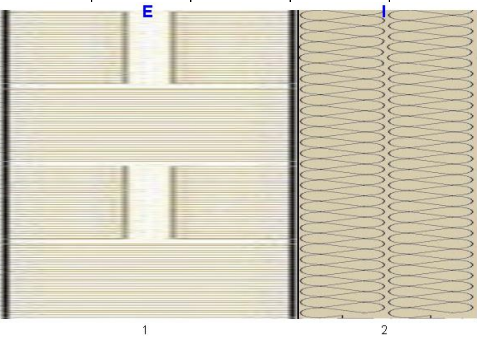


Scheda stratigrafica componente edilizio											
Calcoli e verifiche eseguite secondo											
UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 13786											
Principali risultati dei Calcoli											
Denominazione		Wall_CLT100_LanaP		Trasmittanza - U =		0,431702		W/(m²K)			
				Massa Superficiale D.Lgs. 311/06 - Ms =		50,97		kg/m²			
				Permeaza - P=		4,35E-11		kg/(m²sPa)			
Condizioni al contorso utilizzate per i calcoli secondo UNI EN ISO 6946 e UNI 10349											
T interna		T prg esterna		Rsi =		0,13		m²K/W		Q.s.l.m. = Value	
20		3		Rse =		0,13		m²K/W		Zona Climatica = C	
Temperature esterne medie Mensili secondo UNI 10349											
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
9	9,3	11,5	13,7	19	22,8	24,6	24,6	20,6	17,8	13,1	10,8
						U =		0,4317		W/(m²K)	
						Ms =		50,97		kg/m²	
						P =		4,3E-11		kg/(m²sPa)	
						Yie =		0,21676		W/(m²K)	
Stratigrafia											
Descrizione		Nome		S [m]		λ [W/(mK)]		μ		Ms [kg/m²]	
Sistema Costruttivo		X-lam Wall		0,1		0,138298		40		49,17	
Isolante Parete		Lana di Pecora		0,06		0,045		10		1,8	
										C' [W/(m²K)]	
										1,382979	
										D [m²/s]	
										1,74E-07	
										1,74E-06	
Temperature											
Glaser											
