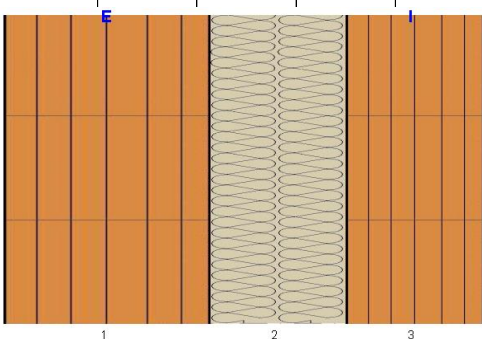


Scheda stratigrafica componente edilizio																
Calcoli e verifiche eseguite secondo																
UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 13786																
Principali risultati dei Calcoli																
Denominazione		Wall_DoppieLaterizio12+8_LanaP			Trasmittanza - U =		0,406779		W/(m²K)							
					Massa Superficiale D.Lgs. 311/06 - Ms =		150,44		kg/m²							
					Permeaza - P=		7,69E-11		kg/(m²sPa)							
Condizioni al contorno utilizzate per i calcoli secondo UNI EN ISO 6946 e UNI 10349																
T interna		T prg esterna		Rsi =		0,13		m²K/W		Q.s.l.m. =		Value				
20		3		Rse =		0,04		m²K/W		Zona Climatica =		C				
Temperature esterne medie Mensili secondo UNI 10349																
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
9	9,3	11,5	13,7	19	22,8	24,6	24,6	20,6	17,8	13,1	10,8					
						U =		0,40678		W/(m²K)						
						Ms =		150,44		kg/m²						
						P =		7,7E-11		kg/(m²sPa)						
						Yie =		0,24735		W/(m²K)						
Stratigrafia																
Descrizione		Nome			S [m]		λ [W/(mK)]		μ		Ms [kg/m²]		C' [W/(m²K)]		D [m²/s]	
Sistema Costruttivo		Mattonc forato di laterizio (250*120*250) spessore 120			0,12		0,3864		9		86,04		3,22		5,86E-07	
Isolante Parete		Lana di Pecora			0,08		0,045		10		2,4		0,5625		1,74E-06	
Sistema Costruttivo		Mattonc forato di laterizio (250*80*250) spessore			0,08		0,4		9		62		5		5,61E-07	